



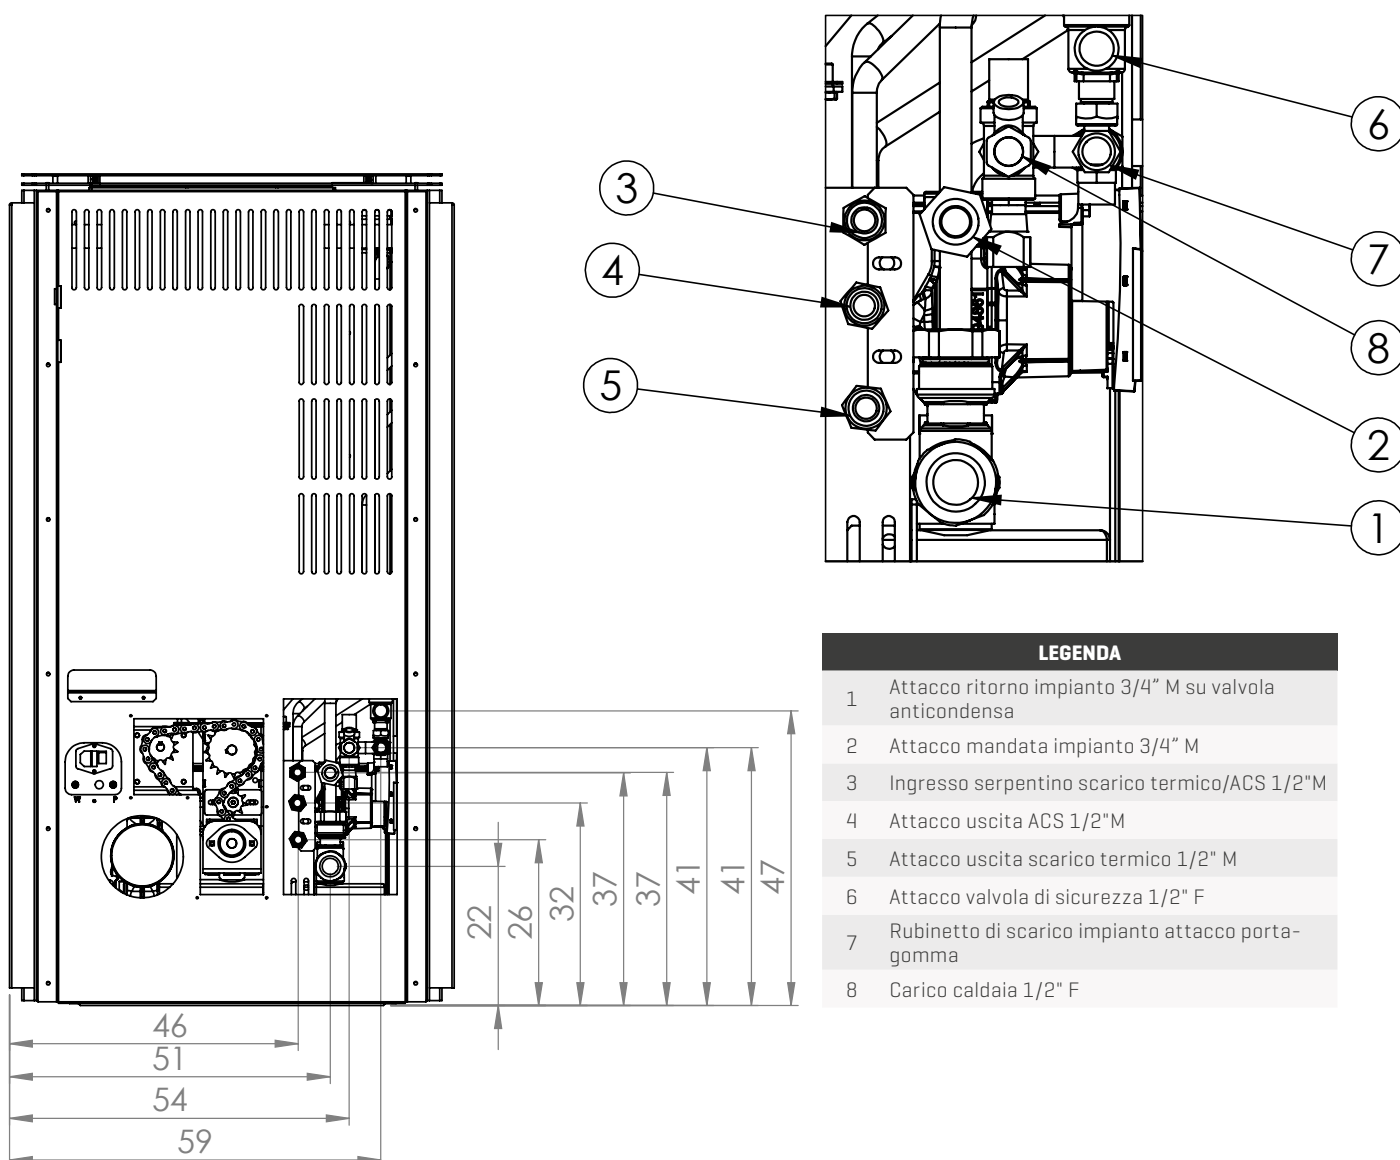

# NEVEL 28/34

## SCHEDA TECNICA

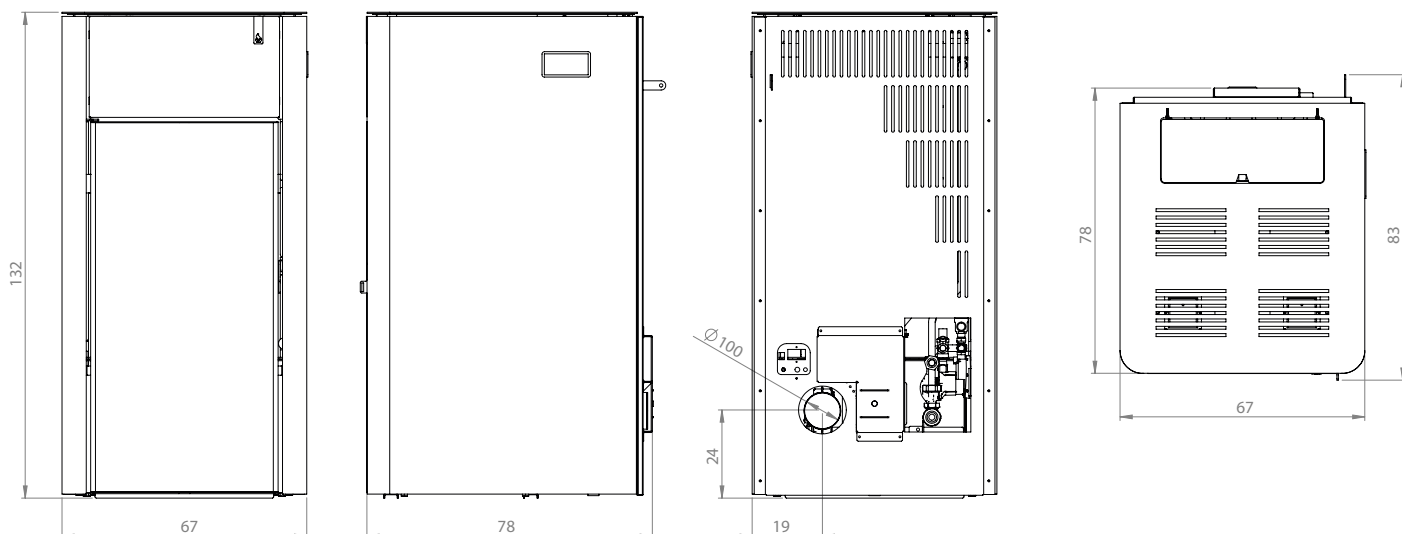

### LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Attacco ritorno impianto 3/4" M su valvola anticondensa |
| 2 | Attacco mandata impianto 3/4" M                         |
| 3 | Ingresso serpentino scarico termico/ACS 1/2" M          |
| 4 | Attacco uscita ACS 1/2" M                               |
| 5 | Attacco uscita scarico termico 1/2" M                   |
| 6 | Attacco valvola di sicurezza 1/2" F                     |
| 7 | Rubinetto di scarico impianto attacco portagomma        |
| 8 | Carico caldaia 1/2" F                                   |

**Girolami Srl**

Via Roma 12 | 00060 | Sant'Oreste-Roma | info@girolami.eu

**WWW.GIROLAMI.EU**